

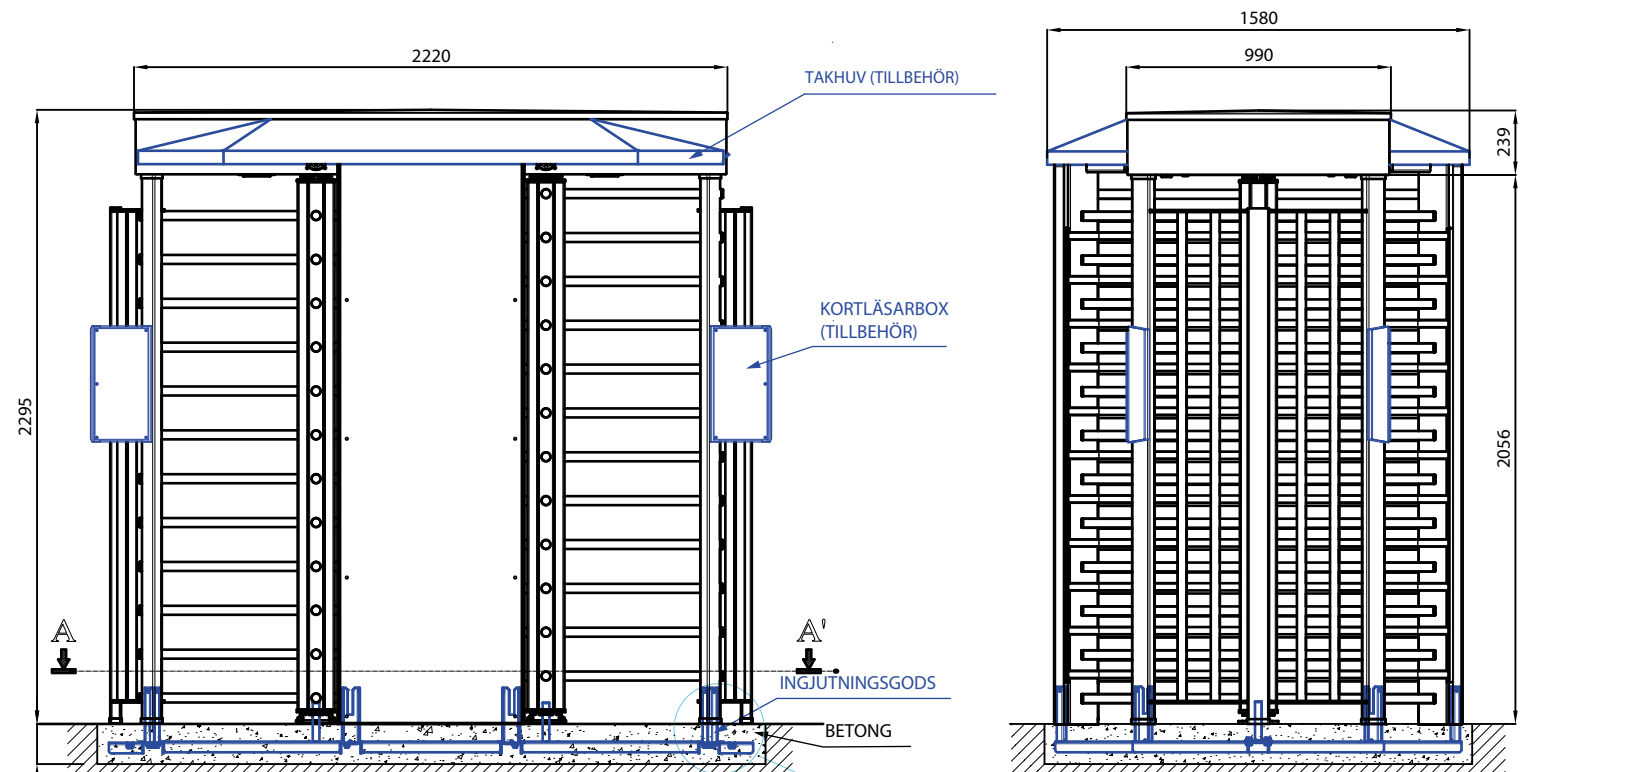
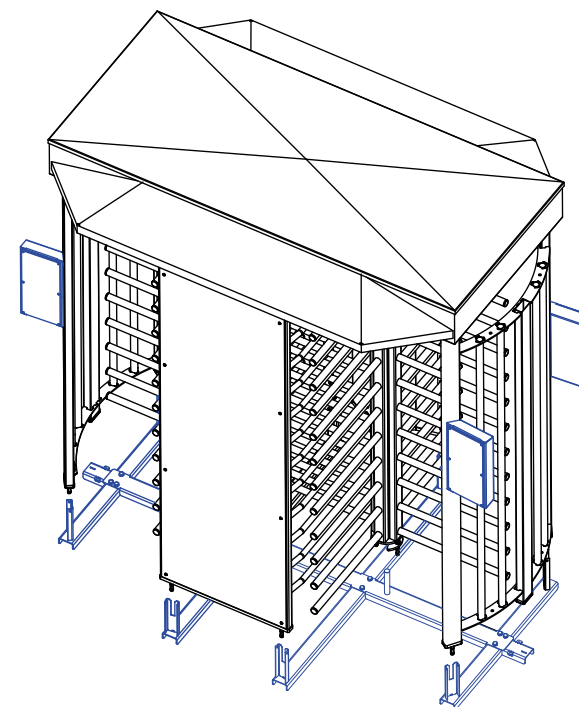
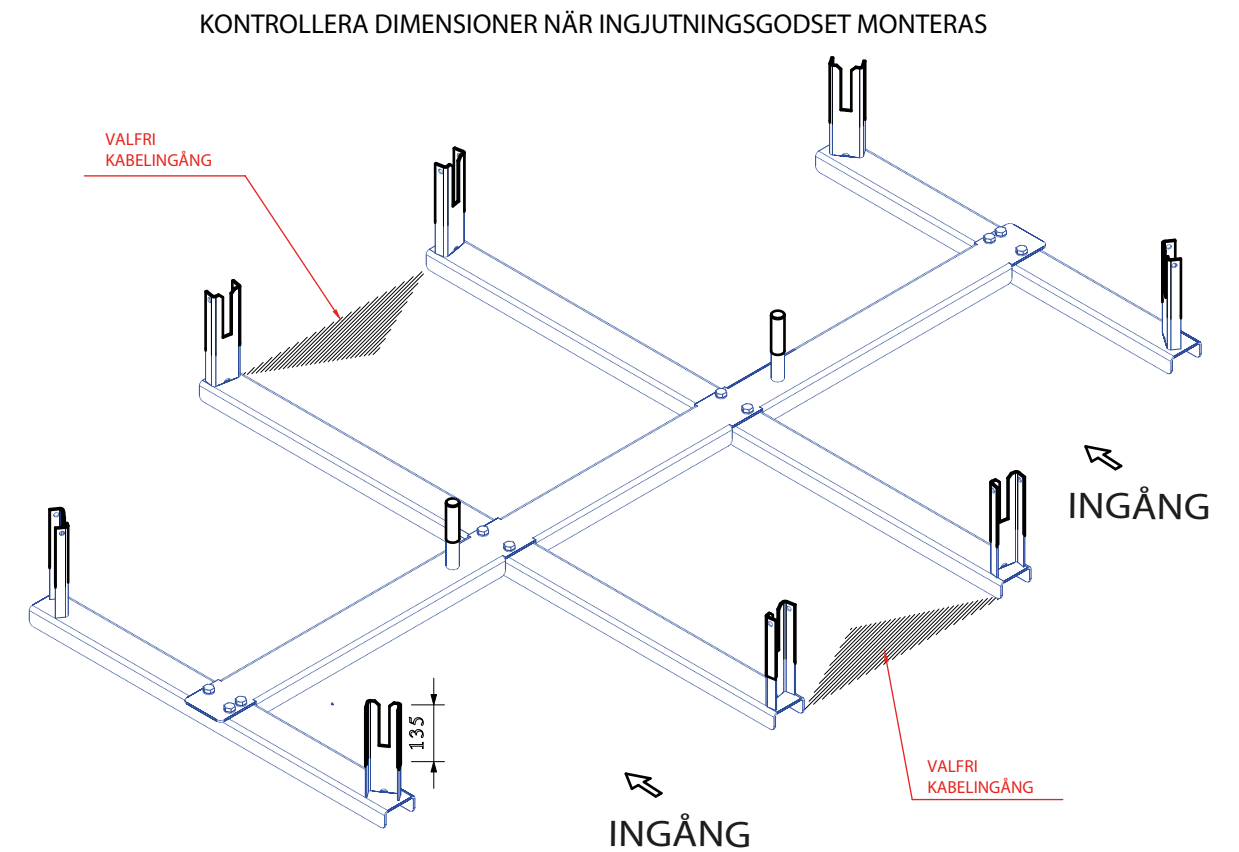


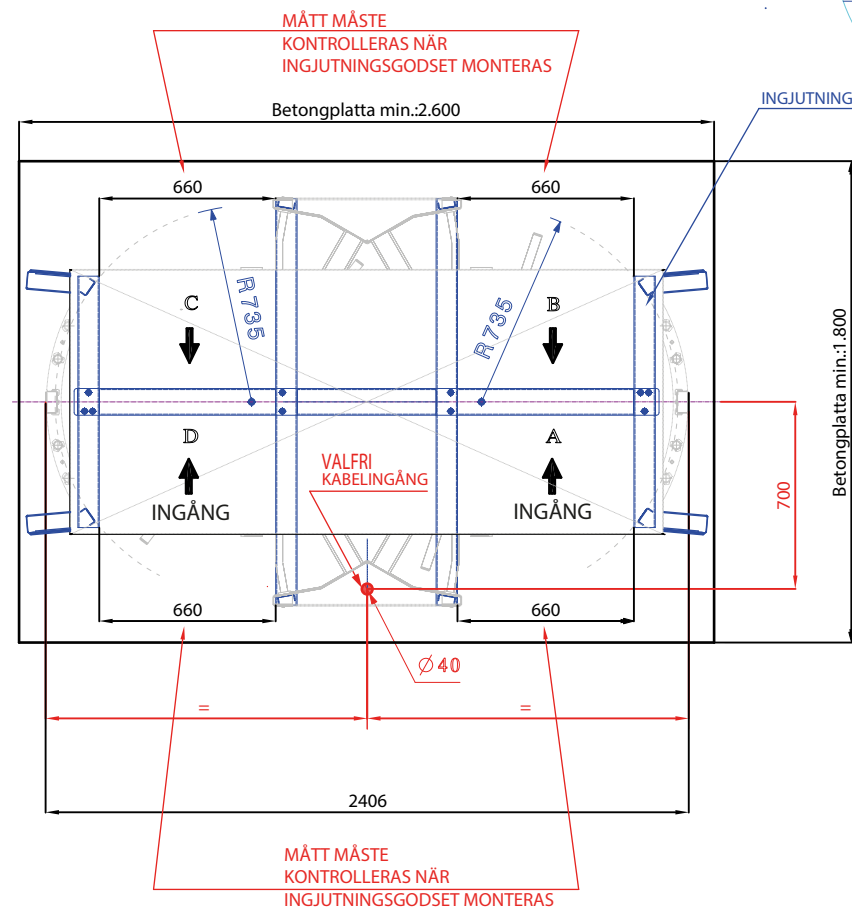

SEKT A-A'

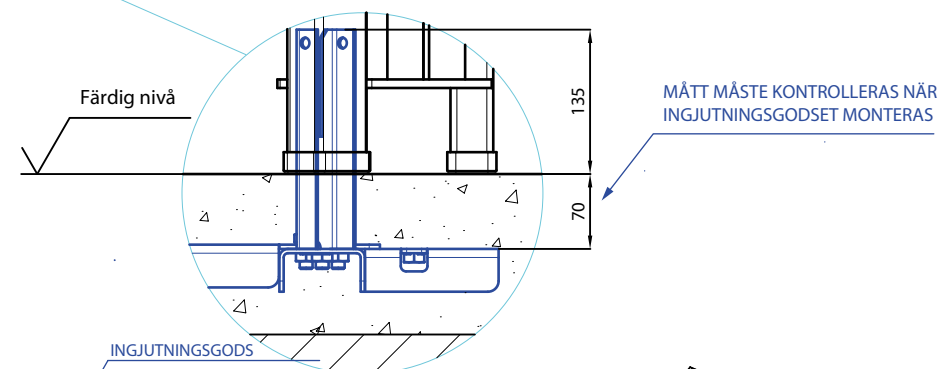

MATARSTRÖM: 230V + jord 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas)
Externa impulskablar (typ TPVF eller LiCY)

PVC-rör för kablage 2 × ø25 mm
OBS. Om impulskavlar inte är TPVF eller LiCY, skall ytterligare rör användas
för att separera matarström från impulskablar.




Alla kablar måste vara minst 3 m långa över marknivå.

AUTOMATIC
SYSTEMS
SECURE GATES
LÖSNINGAR FÖR KUNDER MED KRAV

www.securegates.se



TRS373 montage med ingjutningsgods
2507

PLACERING AV MALLAR

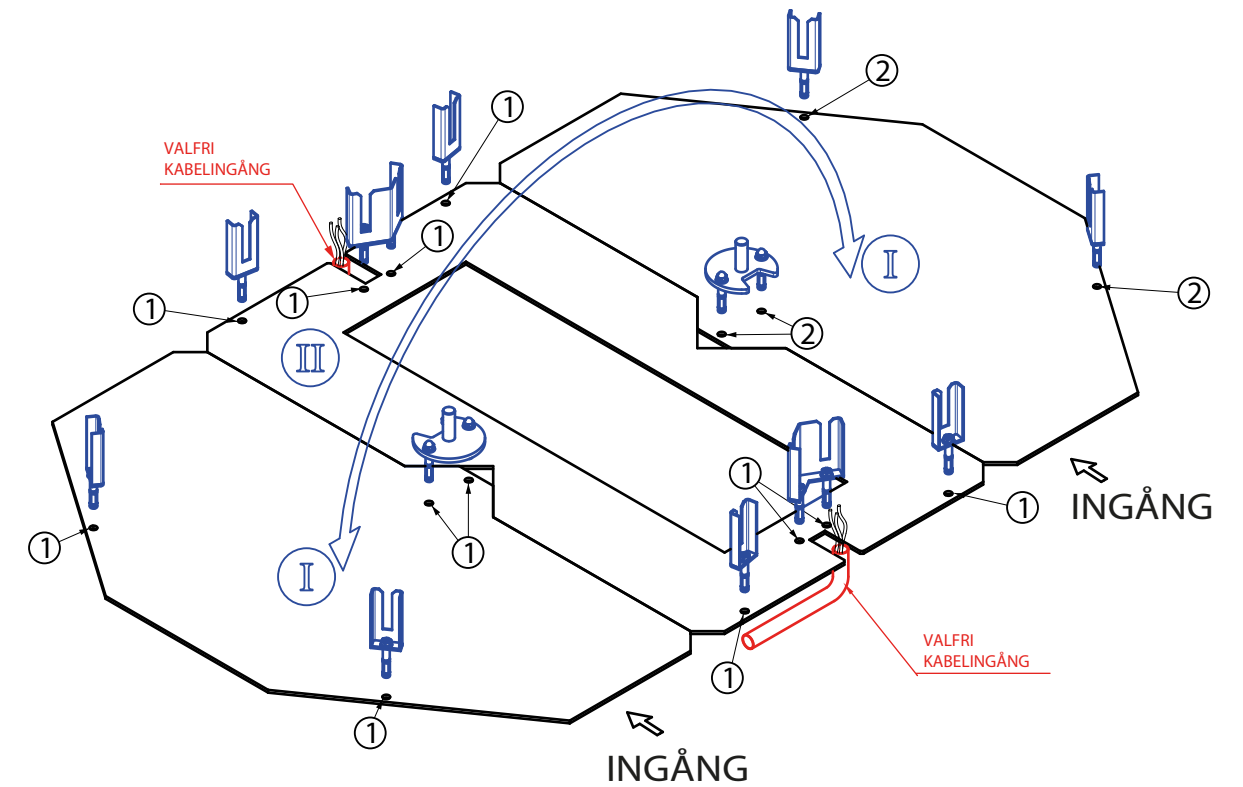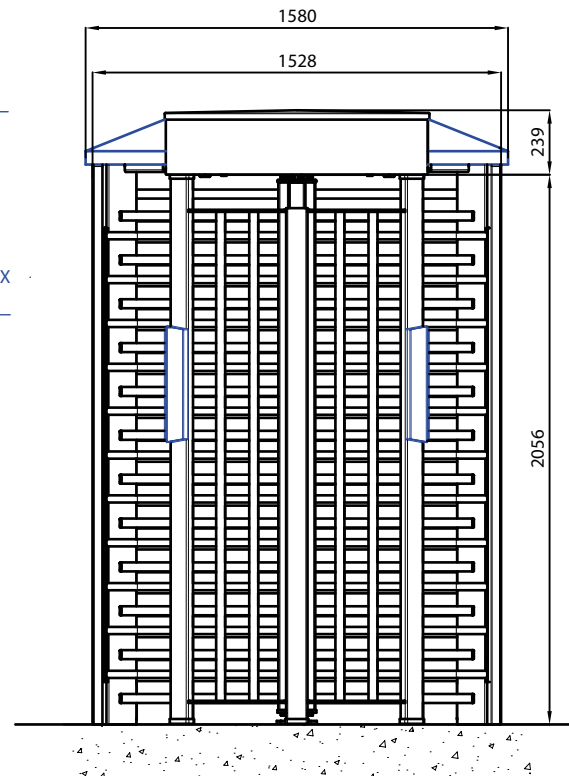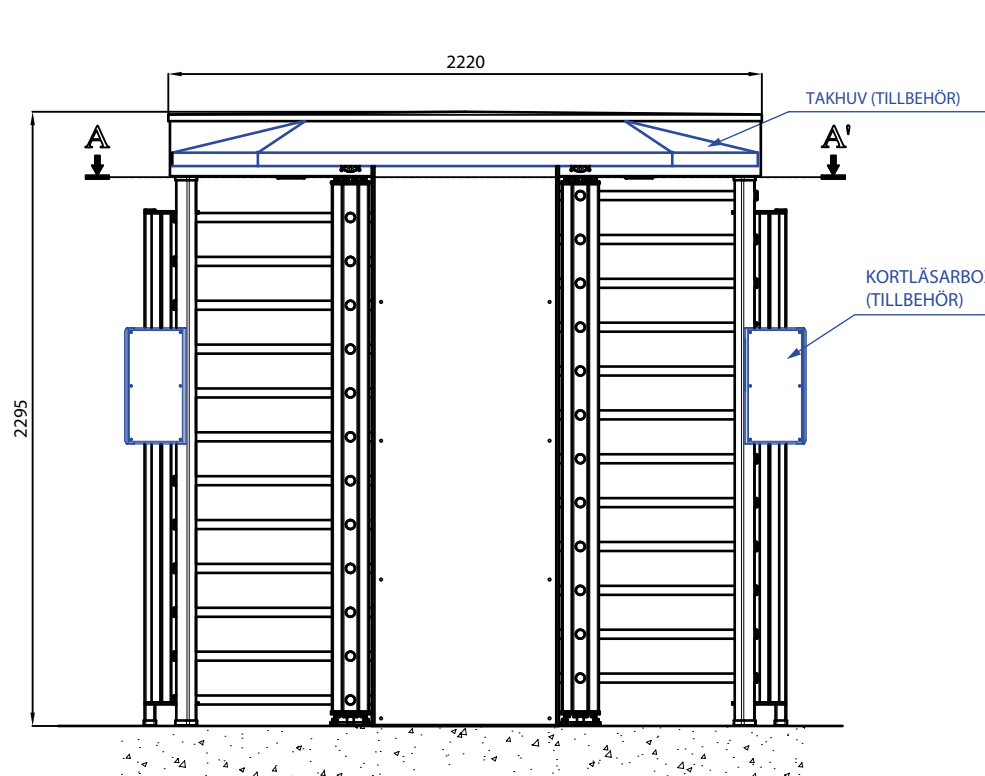

- Placera mallarna ① och ② beaktande ingångsriktningarna.
- 2 kabelingångar är tillgängliga i mall ② för kablar max. Ø25.
- Märk ut hålen ①.
- Vänd mallen ②.
- Märk ut hålen ②.

SEKT A-A'

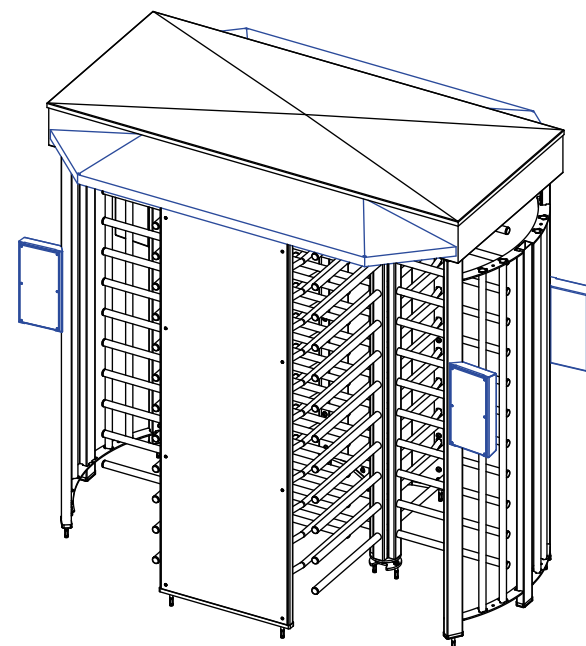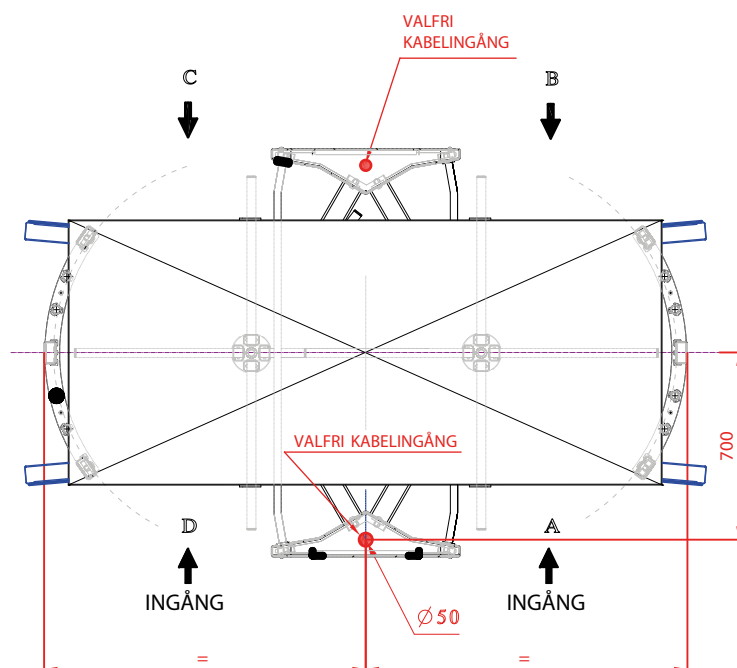

MATARSTRÖM: 230V + jord 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas)
Externa impulskablar (typ TPVF eller LiYCY)

PVC-rör för kablage 2 × Ø25 mm
OBS. Om impulskablar inte är TPVF eller LiYCY, skall ytterligare rör användas för att separera matarström från impulskablar.

Alla kablar måste vara minst 3 m långa över marknivå.

AUTOMATIC SYSTEMS
SECURE GATES

Lösningar för kunder med krav

www.securegates.se

TRS373 montage med mall

2507